

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

a

VITAFOAM MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT.

vonatkozásában

a 2022-es naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel
kapcsolatosan

készítette



Király Energetika

Király Energetikai Kft.

'23 május

TARTALOMJEGYZÉK

1	Bevezetés	3
2	Energiafogyasztási adatok	4
2.1	<i>Teljes energiafelhasználás</i>	4
3	CO₂ felhasználás	5

1 Bevezetés

A Társaság az alábbi hazai jogi személy:

Társaság neve	Székhelye	Adószáma
VITAFOAM MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT.	7030 PAKS, 8806/2 hrsz.	13124982-2-17

1. Táblázat A Társaságcsoporthoz tartozó vállalatok főbb adatai

Tekintettel arra, hogy az energia beszerzési adatok bizalmas jellegű információk, és arra, hogy az iparág rendkívül erős versenyre kényszeríti az abban tevékenykedő vállalkozásokat, az energiafogyasztási és felhasználási adatokat konszolidáltan jelenítjük meg.

A Társaság energetikai szakreferenci kötelezettsége az alábbi energia fogyasztási adat alapján egyértelműen megállapítható.

MEGNEVEZÉS	FOGYASZTÁS
Villamos energia	835 MWh
Földgáz	143 799 m ³

2. Táblázat A Társaság főbb energiafogyasztási adatai

2 Energiafogyasztási adatok

A Társaság a tevékenysége során villamos energiát, földgázt és PB gázt használ fel.

2.1 Teljes energiafelhasználás

A Társaság a 2022-es naptári év során 2.379 MWh energiát használt fel, melynek jelentős részét a földgáz és a villamos energia energiafelhasználás teszi ki.

A Társaság telephelyén jelenleg nincsenek beépítve részterületenkénti felhasználások mennyiségét mérő almérők, így a részterületenkénti felosztás a Társaság tevékenységének vonatkozásában az alábbiak szerint alakult:

RÉSZTERÜLET	RÉSZARÁNY
Épület	71%
Tevékenység	28%
Szállítás	1%


3. Táblázat A Társaság energiafelhasználási arányai részterületenként

Ennek alapján a részterületenkénti 2022-es naptári éves energiafelhasználás az alábbiak szerint alakult:

RÉSZTERÜLET	ENERGIA FOGYASZTÁS RÉSZARÁNYA
Épület	1.696 MWh
Tevékenység	668 MWh
Szállítás	15 MWh

4. Táblázat A társaság részterületenkénti energia felhasználása

A teljes energiafelhasználás megoszlását az alábbi ábra mutatja be:

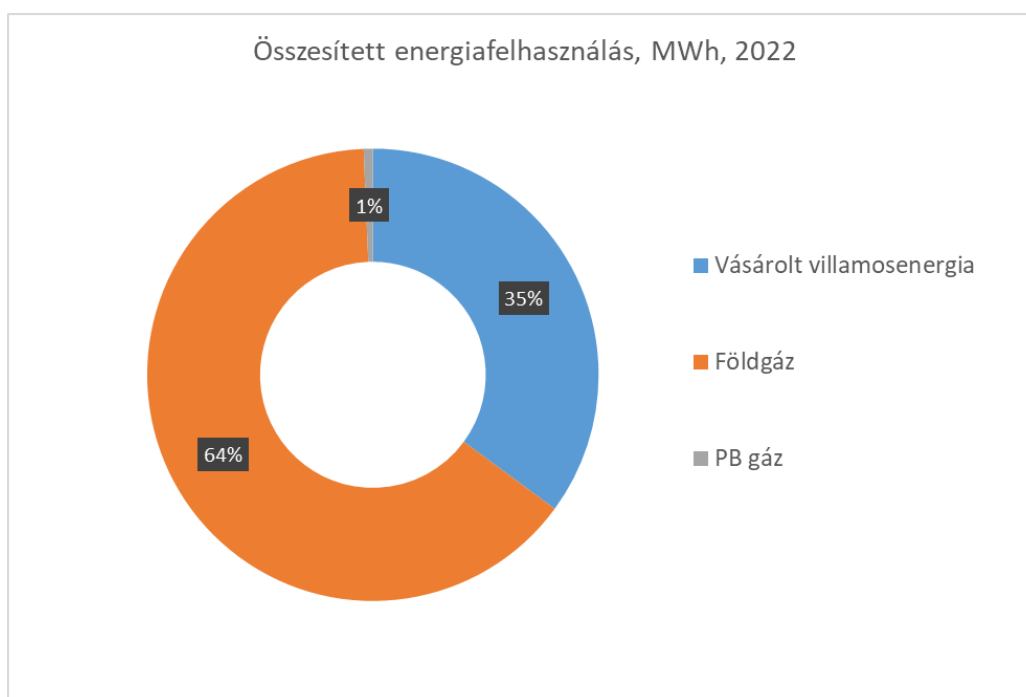


1. Ábra A Társaság összesített energiafelhasználása energiahordozónként

3 CO₂ felhasználás

A Társaság energia felhasználásával kapcsolatosan kibocsátott CO₂ mennyisége a 2022-es naptári évben 0,562 kt volt.

A CO₂ felhasználás energiahordozónkénti megoszlását az alábbi ábra mutatja be:

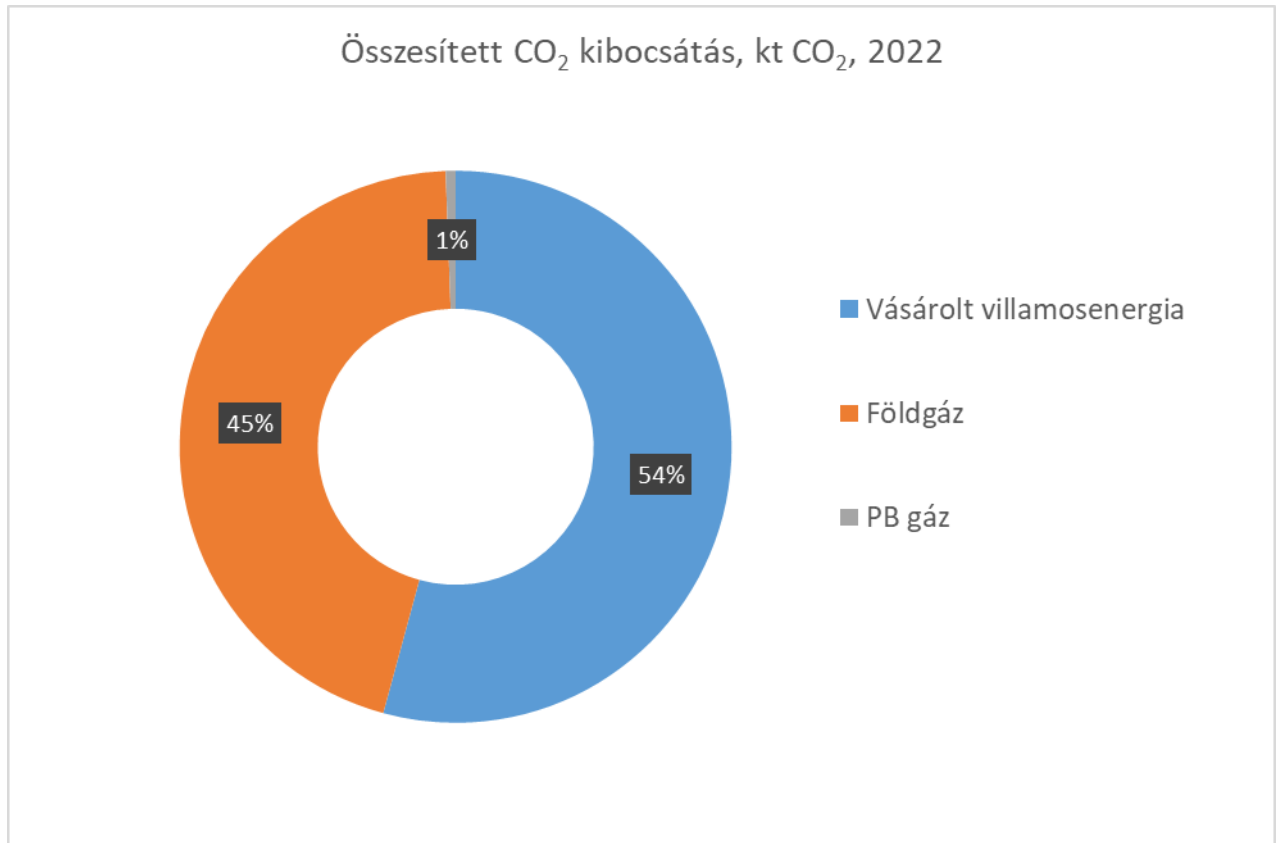

2. Ábra A Társaság összesített CO₂ kibocsátása energiahordozónként